



Источники переселенный

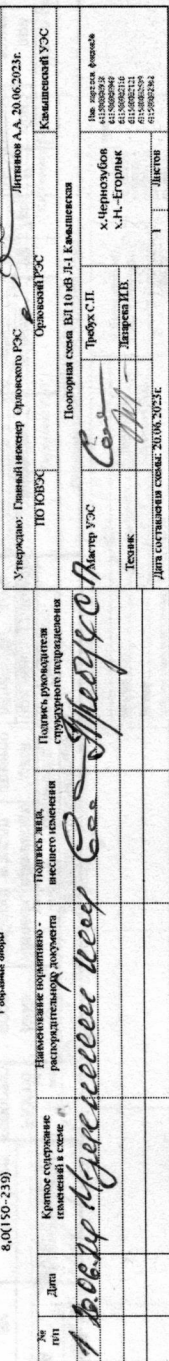

РД
КТП-133/25 кВА

Габариты пересечений

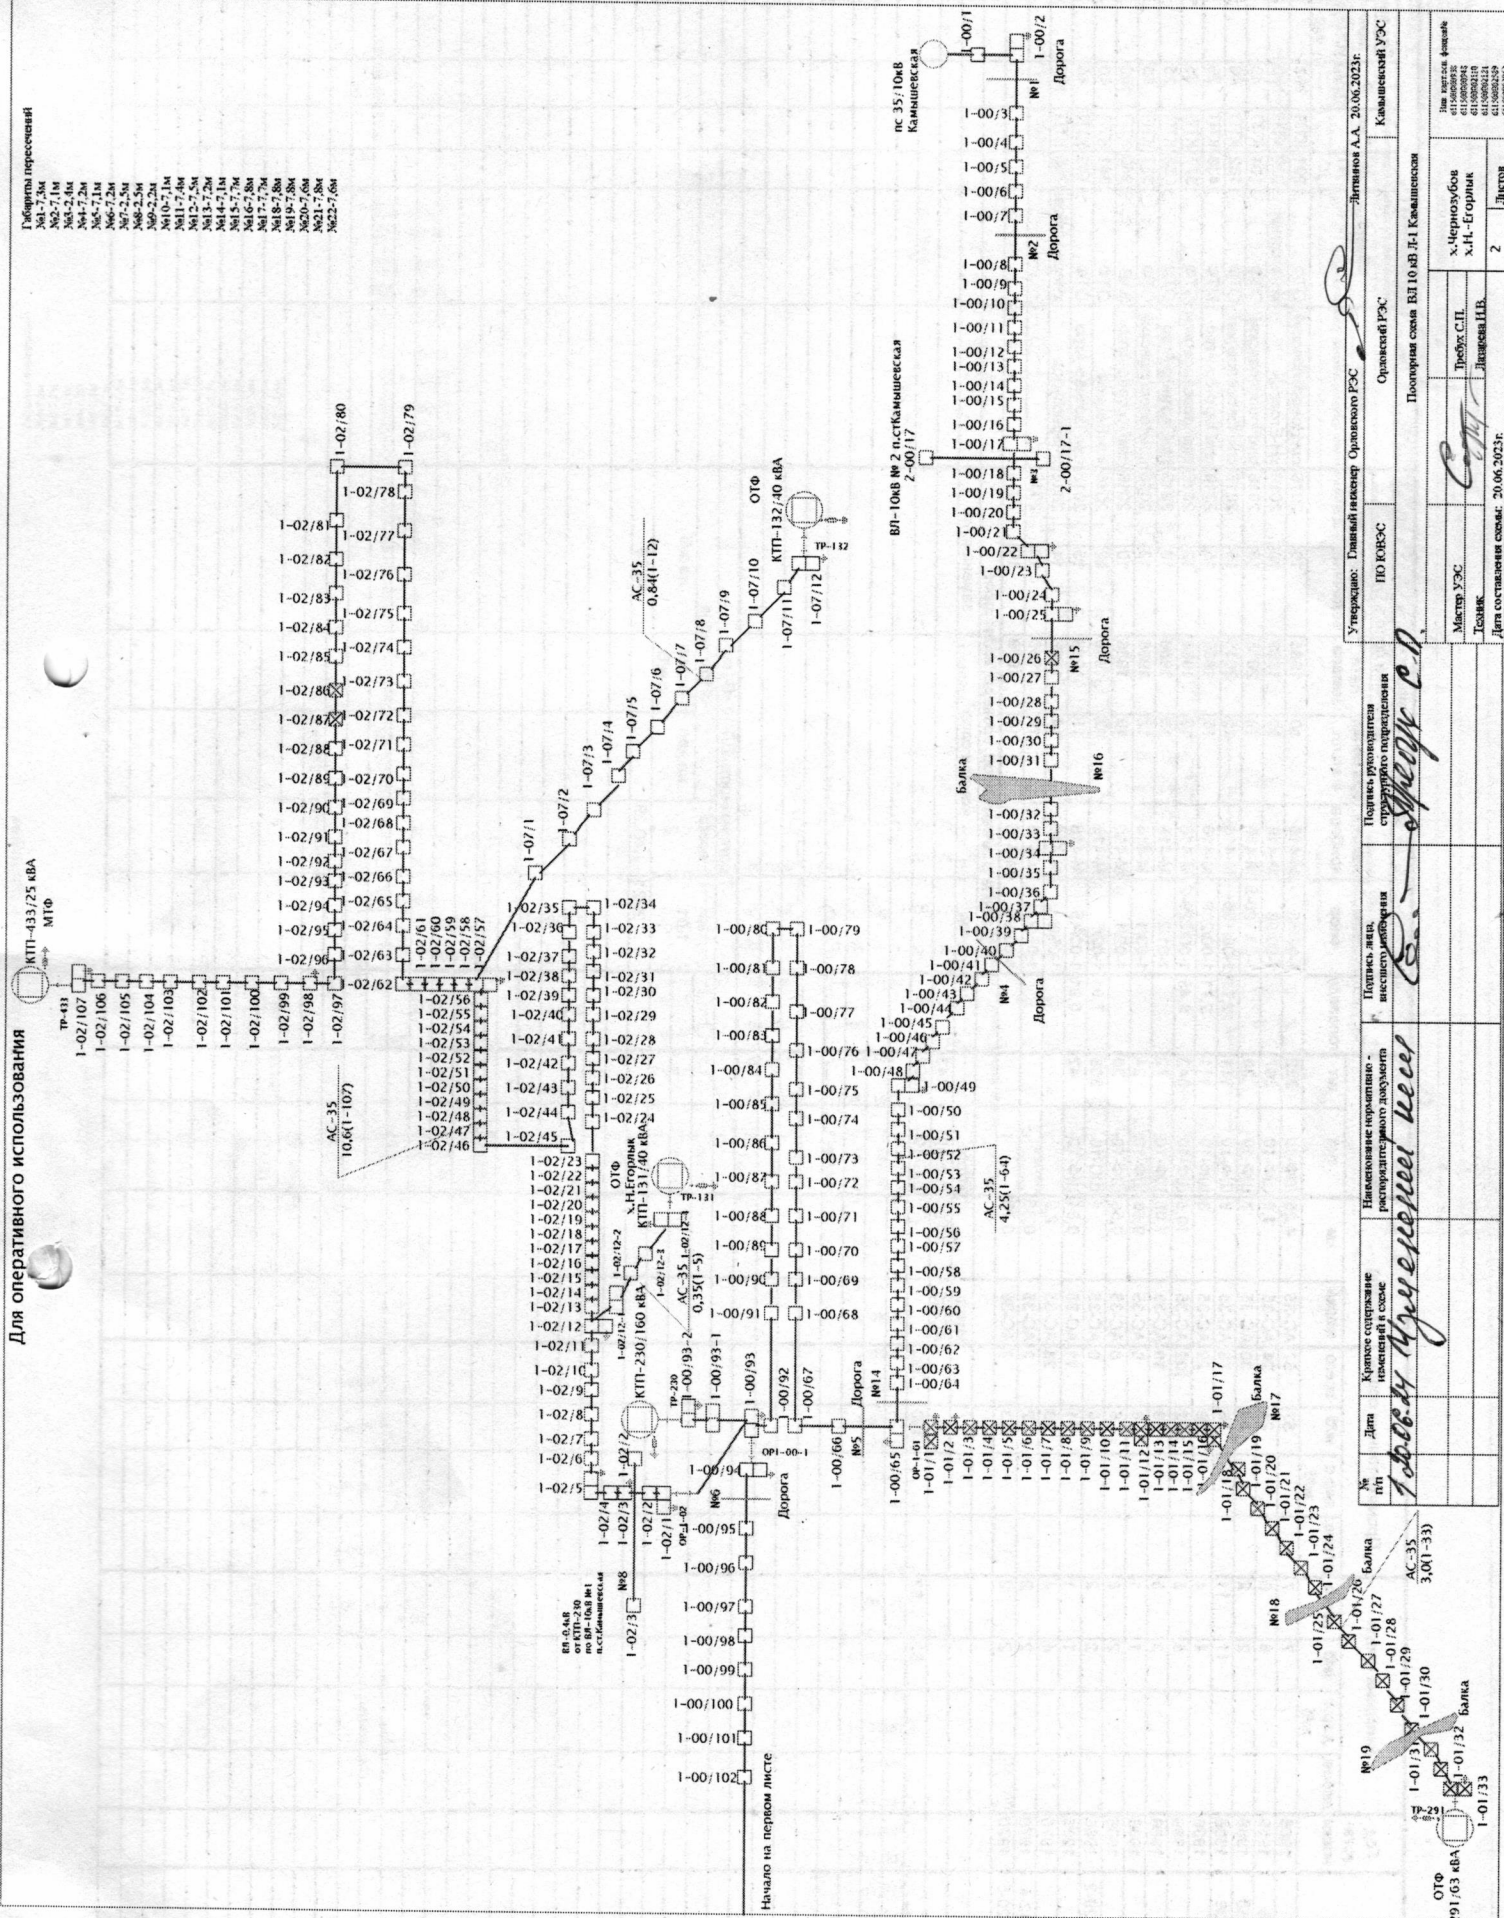

Утверждаю: Главный инженер Орловского РЭС	Орловский РЭС	Литвинова А.А. 20.06.2023г.	Каменский УЭС
ИТО ЮЭС	Поопытная схема ВЛ 10 кВ 3-1 Каменская		
М. УЭС	Трудов С.П.	С. Чернышова	Лист 1 из 1
Должн.	Лаврова И.В.	Х.Н. Егоркина	411/00000041
		411/00000118	411/00000128
		411/00000259	411/00000259
Дата составления: 20.06.2023г.			

№ п/п	Дата	Краткое содержание изменений в составе	Наименование коротышко - разноразрядного лючка	Имя, имя отчество, фамилия	Подпись, руководителя структурного подразделения
1	10.06.24	Прочеченный касс		Б.И.	Б.И. Шеняк